


Kontaktschwimmventil

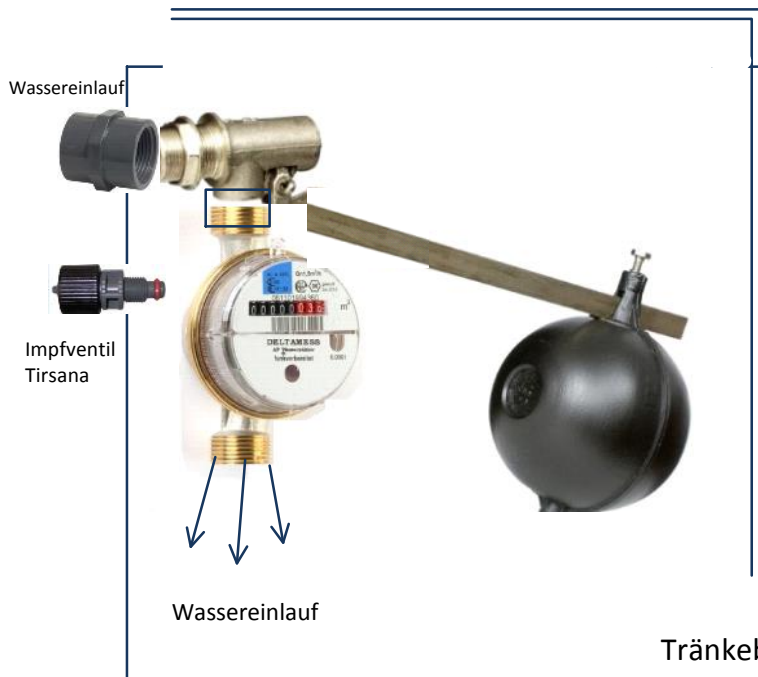

Das vorhandene Schwimmventil wird durch dieses Kontaktschwimmventil ersetzt.

Die Armlänge kann an den vorhandenen Maßen gekürzt werden.

Ein Kontaktkabel 7 Volt Steuerstrom muss von Pumpe zum Wasserzähler verlegt werden.

Der Einlauf für Tirsana muss angeschlossen werden.

Ein PVC Schlauch 10 mm Außendurchmesser muss von Pumpe zum Tränkebecken verlegt werden.

Die Dosierpumpe mit Container oder Fass kann bis 50 m von der Tränke entfernt stehen.